ОАО "САНТЕХЛИТ"

242620, пос. Любохна Брянской обл., ул. Брянская , 39-а

РАДИАТОР МС-140М-300-1.2-7 ГОСТ 31311-2005

ПАСПОРТ Рд 59Б.01.000 ПС

1.Основные технические данные.

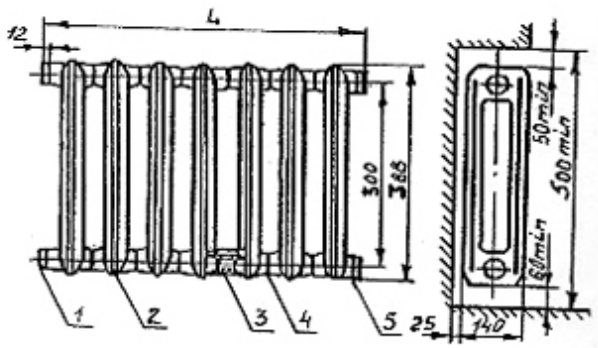

1.1. Тип радиатора - секционный, двухканальный, средней высоты.
1.2. Номинальный тепловой поток одной секции - 0.106 кВт .
1.3. Резьба ниппельного отверстия - G 1 1/4"-B.
1.4. Рабочее избыточное давление теплоносителя - до 1.2 МПа (12 кгс/см^2).
1.5. Максимальная температура теплоносителя - 130°С.
1.6. Материал прокладок - резина тепломаслобензостойкая марка смеси 126 ТУ 2500-00152106-94.
1.7. Материал секций и пробок - СЧ 10 ГОСТ 1412-85.
1.8. Материал ниппелей - КЧ 30-6-Ф ГОСТ 1215, из углеродистой стали по ГОСТ 1050 или ГОСТ 380 в соответствии с ГОСТ 31311-2005
1.9. Емкость одной секции – 1.11 л.

2.Технические указания.

2.1.Ввиду тонкостенности радиаторных секций категорически запрещается бросать радиаторы.
2.2. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы за обвязочный материал пакета отопительных радиаторов.
2.3. Строповку производить в местах согласно схемы строповки.
2.4.В следствие толчков при транспортировке возможно ослабление ниппельных соединений , поэтому перед установкой радиаторов необходимо подтянуть ниппели в соединениях секций радиатора. Перед монтажом радиаторы должны быть испытаны гидростатическим давлением 1.2 МПа (12 кгс/см^2) или пузырьковым методом (воздухом) давлением 0.1 МПа (1кгс/см^2), результаты пузырьковых испытаний не являются основанием для предъявления рекламации по качеству заводу-изготовителю (СНИП 3.05.01.85 п.2.37).
2.5.Собранные радиаторы имеют защитное грунтовочное покрытие красно-коричневого или серого цвета.

Схема строповки

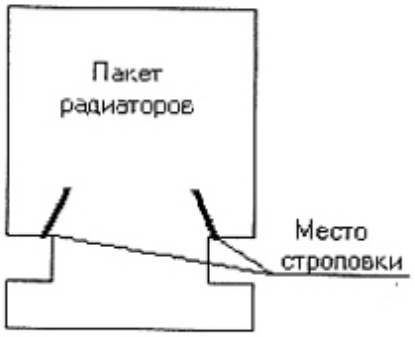

Обвязочный материал условно не изображен.

3.Комплектность.

3.1. Комплектность радиатора – см. рисунок и таблицу.
3.2. Радиатор комплектуется двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой с резьбовыми отверстиями G1/2"-B и прокладками для них. Допускается комплектация пробками с резьбовыми отверстиями G3/4"-B.
3.3. При стандартной комплектации заказа радиаторы поставляются блок-пакетами: в блок - пакете **16 семисекционных и 2 четырехсекционных** радиатора.
По согласованию с потребителем возможна нестандартная комплектация заказа.
3.4. Паспорт - 1 экземпляр на партию радиаторов до 1000 шт.

Обозначение радиатора по ГОСТ 31311-2005 **радиатор отопительный МС-140М-**	Количество					L мм	Масса кг	Емк. л	Номинал. тепловой поток кВт.
	Пробка поз.1 шт.	Секция поз.2 шт.	Ниппель поз.3 шт.	Прокл. поз. 4 шт.	Прокл. поз.5 шт.				
-300-1.2-2	4	2	2	2	4	206	11,52*	2.22	0.212
-300-1.2-3	4	3	4	4	4	299	16,98*	3.33	0.318
-300-1.2-4	**4**	**4**	**6**	**6**	**4**	**392**	**22,44***	**4.44**	**0.424**
-300-1.2-5	4	5	8	8	4	485	27,9*	5.55	0.530
-300-1.2-6	4	6	10	10	4	578	33,36*	6.66	0.636
-300-1.2-7	**4**	**7**	**12**	**12**	**4**	**671**	**38,82***	**7.77**	**0.742**
-300-1.2-8	4	8	14	14	4	764	44,28*	8.88	0.848

*- масса радиатора указана с учетом ниппелей и пробок.

4.Гарантии изготовителя

4.1. Радиатор испытан гидравлическим давлением 1.8 МПа (18 кгс/см2),соответствует ГОСТ 31311-2005 и признан годным для эксплуатации.
4.2. Гарантийный срок эксплуатации радиаторов 2,5 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.
4.3. Количество отгруженных радиаторов _____ секций.

Представитель ОТК _____

(подпись, дата, штамп)